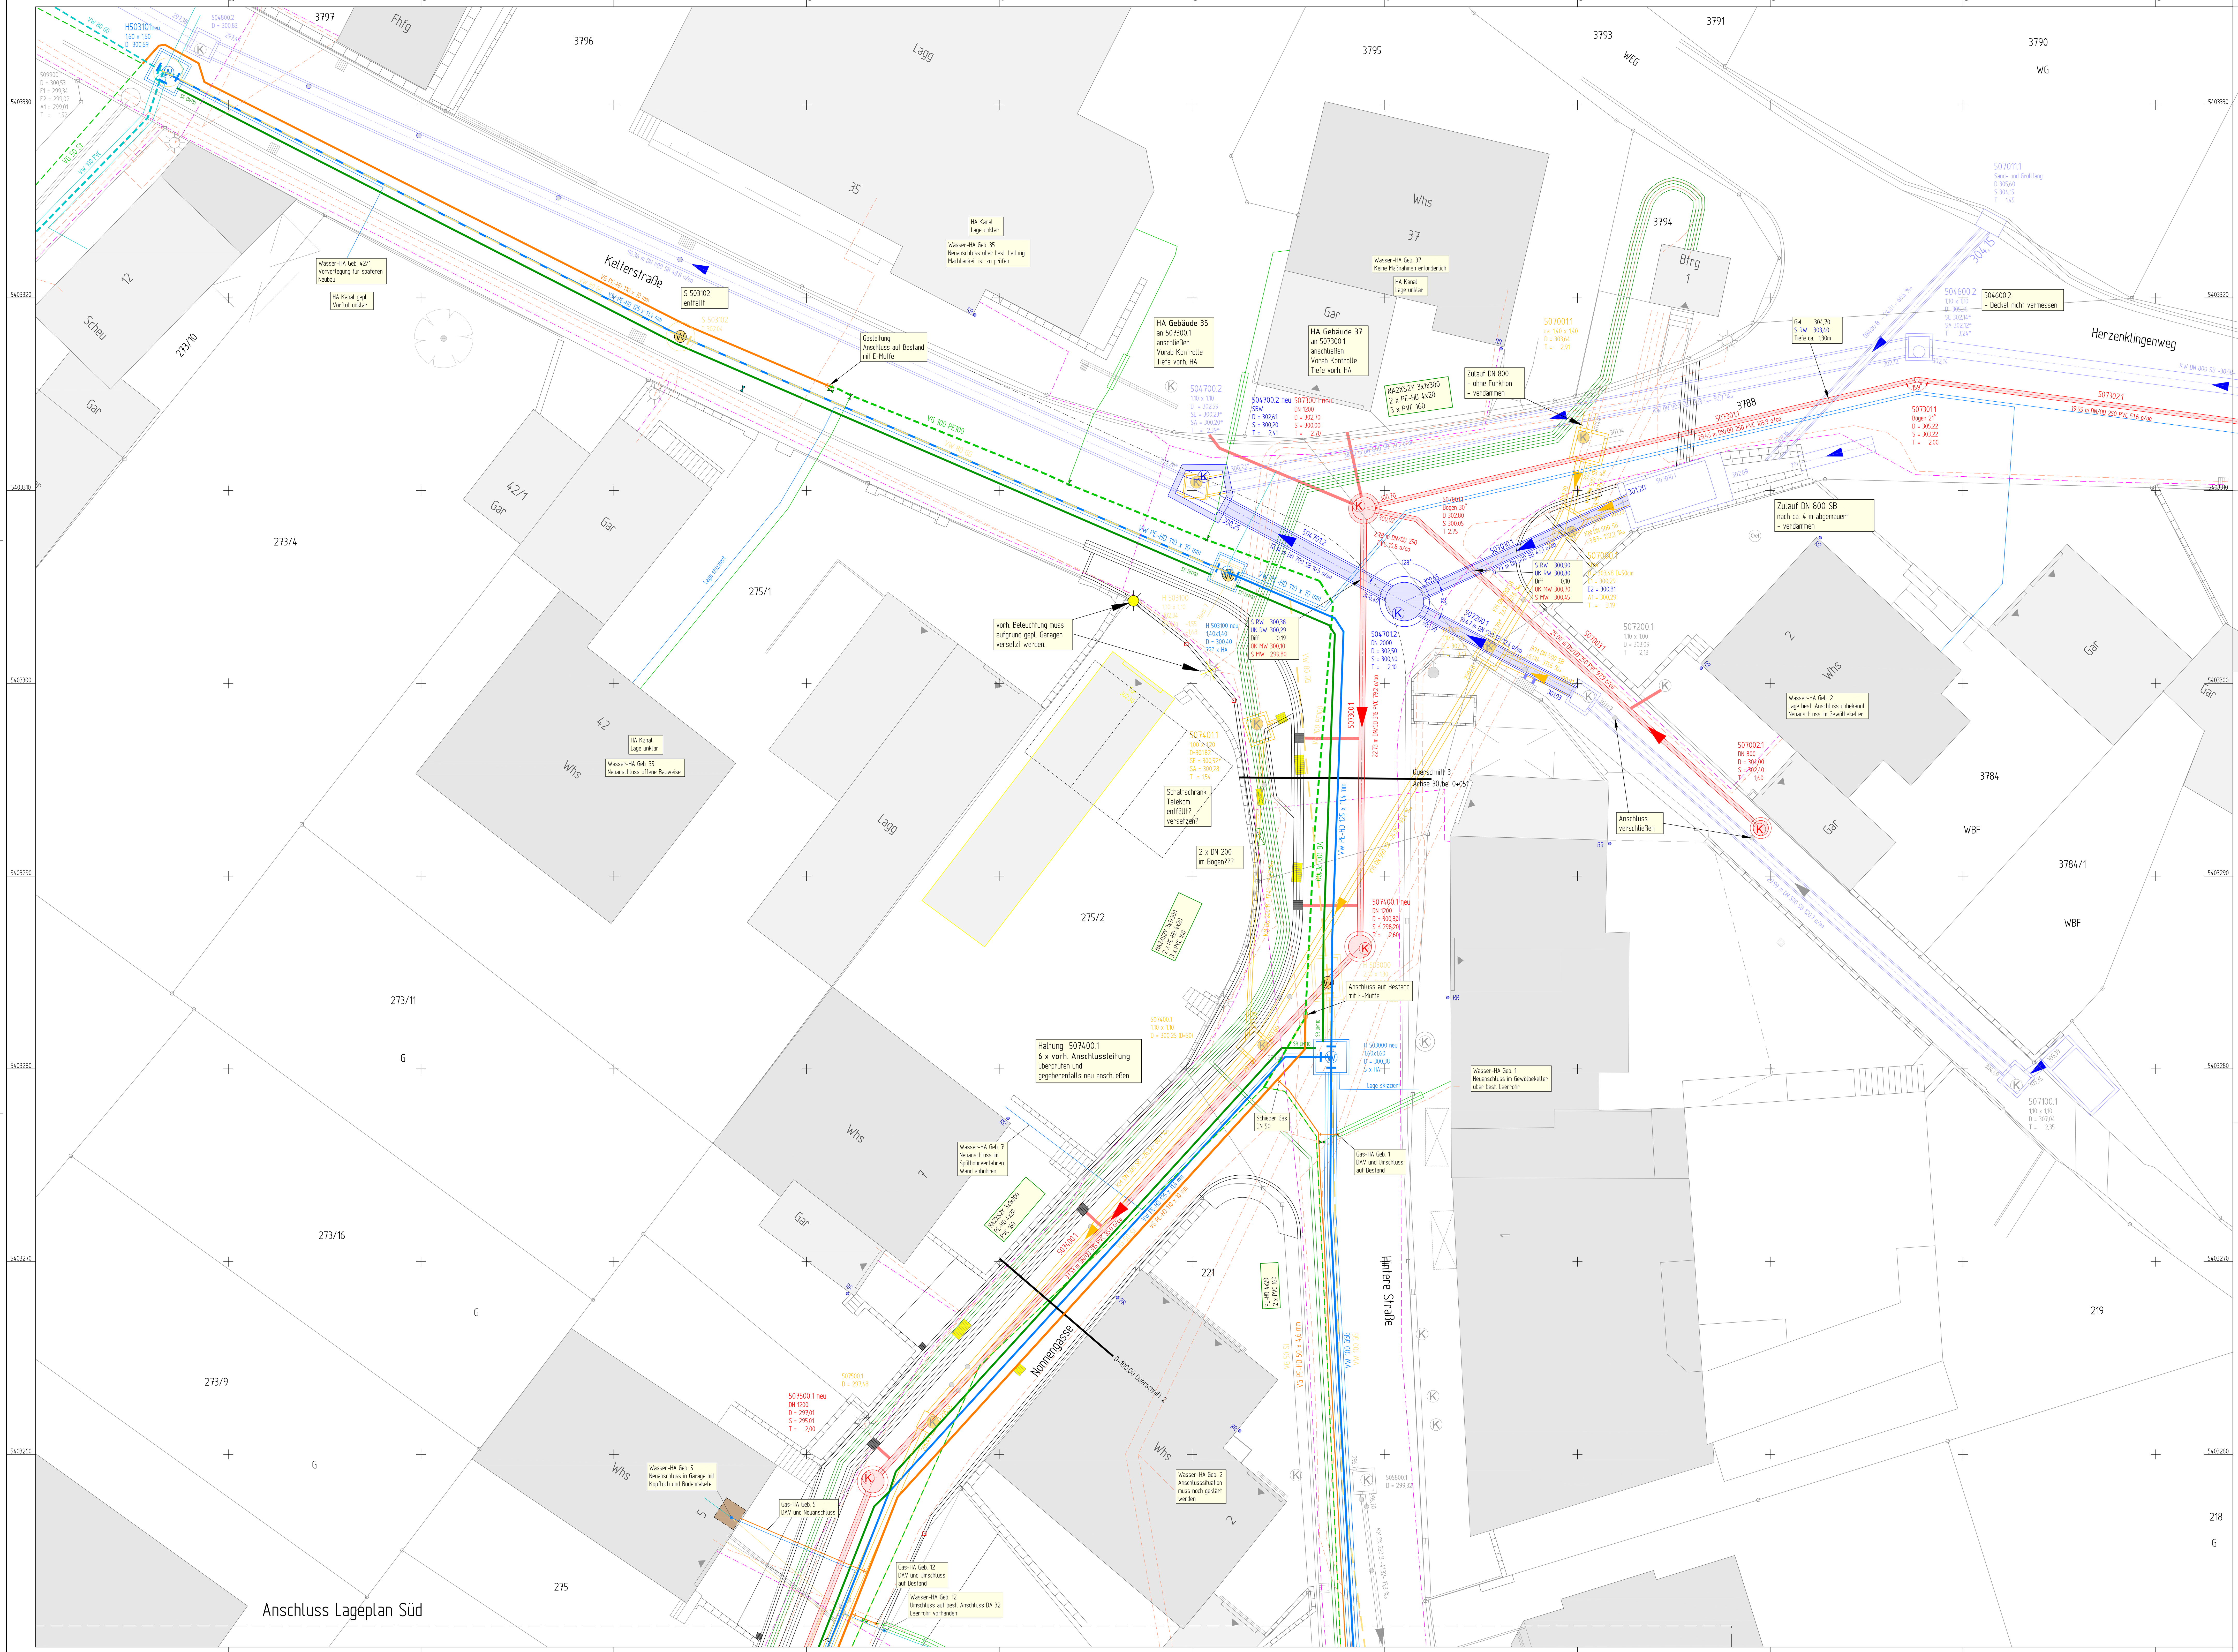

Legende

gepl.	vorh.	entfällt		gepl.	vorh.	entfällt	
			Straßenablauf 50x50 / 50x30				Fahrbahnrand
			Muldeneinlaufschacht				Mauer
			Kanalschacht SW / MW				Hecke
			Kanalschacht RW				Stein
			Hydrantenschacht				Lichtmast
			Einzelgehölz				E- Rinne
							Grenze (Flurstück)

vorh. Telekomleitung — Grenze Bebauungsplan
vorh. Stromleitung — Baugrenze
gepl. Leerrohre DN/OD 110 PP — Zaun

vorhanden	entfallend	geplant	
100	100	100	Gasleitung
100	100	100	Wasser - Hausanschluss Versorgungs - Wasserleitung
			SW/MW Kanal - Hausanschluss SW / MW Kanal
			RW Kanal - Hausanschluss RW Kanal
RW - Kanal		MW / SW - Kanal	

Anschlusskanäle / Grundleitungen sind nur skizzenhaft dargestellt
Unterirdische Leitungen sind nicht unbedingt vollständig und nur soweit bekannt einskizziert. Bei Grabarbeiten ist der Ausführende nicht von der Erkundungs- und Sorgfaltspflicht entbunden.

Kanalanschlussleitungen
sind (wenn im Plan nicht anderes angegeben ist) in DN/OD 160 herzustellen)

Sämtliche Wasser-Hausanschlussleitungen sind vom Schacht bis zur Hauseinführung in Schutzrohren DN/OD 110 PP zu verlegen.

2583-214

Höhen im neuen System (DHHN 92) — Lage im UTM Koordinatensystem

ERGÄNZUNGEN	DATUM	NR.

BAUHERREN:	Stadtwerke Weinstadt Schorndorfer Str. 22 71384 Weinstadt	Stadt Weinstadt Poststraße 17 71384 Weinstadt
ANERKANNT DIE BAUHERREN:		
PROJEKT:	Erneuerung der Infrastruktur in der Nonnengasse	
PLANUNGSSTAND:	ENTWURF 2019	
PLANBEZEICHNUNG:	Lageplan Leitungsbau Nord	

PROJ. NR.:	2583	MASSSTAB:	1:100	PLANGRÖSSE:	135 x 89
PLAN NR.:	2583-214	GEZEICHNET:	Lu/Ce	GEPRÜFT:	Rebmann
PROGRAMM:	ACAD	PFAD / DATEI:	Projekte/2583/CAD/200		

Riker + Rebmann
BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG
VERKEHRSANLAGEN
WASSERVERSORGUNG
ABWASSERBESEITIGUNG
ZERTIFIZIERTE KANALSANIERUNGSBERATUNG
PROJEKTMANAGEMENT
RIKER + REBMANN BERATENDE INGENIEURE, PartG mbB
D-71540 MURRHARDT NÄGELESTRASSE 2
TEL.: 07192/93599-0 FAX.: 07192/93599-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMANN.DE

DATUM: 15.04.2019 GEFERTIGT: Rebmann